

Obliczenie odstępu izolacyjnego

Data: 2021-04-21

Wygenerowano wg normy międzynarodowej PN EN 62305-3:2009

Numer klienta/projektu.: 00021 / 04/023

Projektant / wykonawca:

Firma: ELPROJEKT


Nazwisko: Piotr Garbaczewski

Ulica: Wiejska 64

Kod pocztowy: 44-300 Wodzisław

Telefon:

Remont budynku PUP

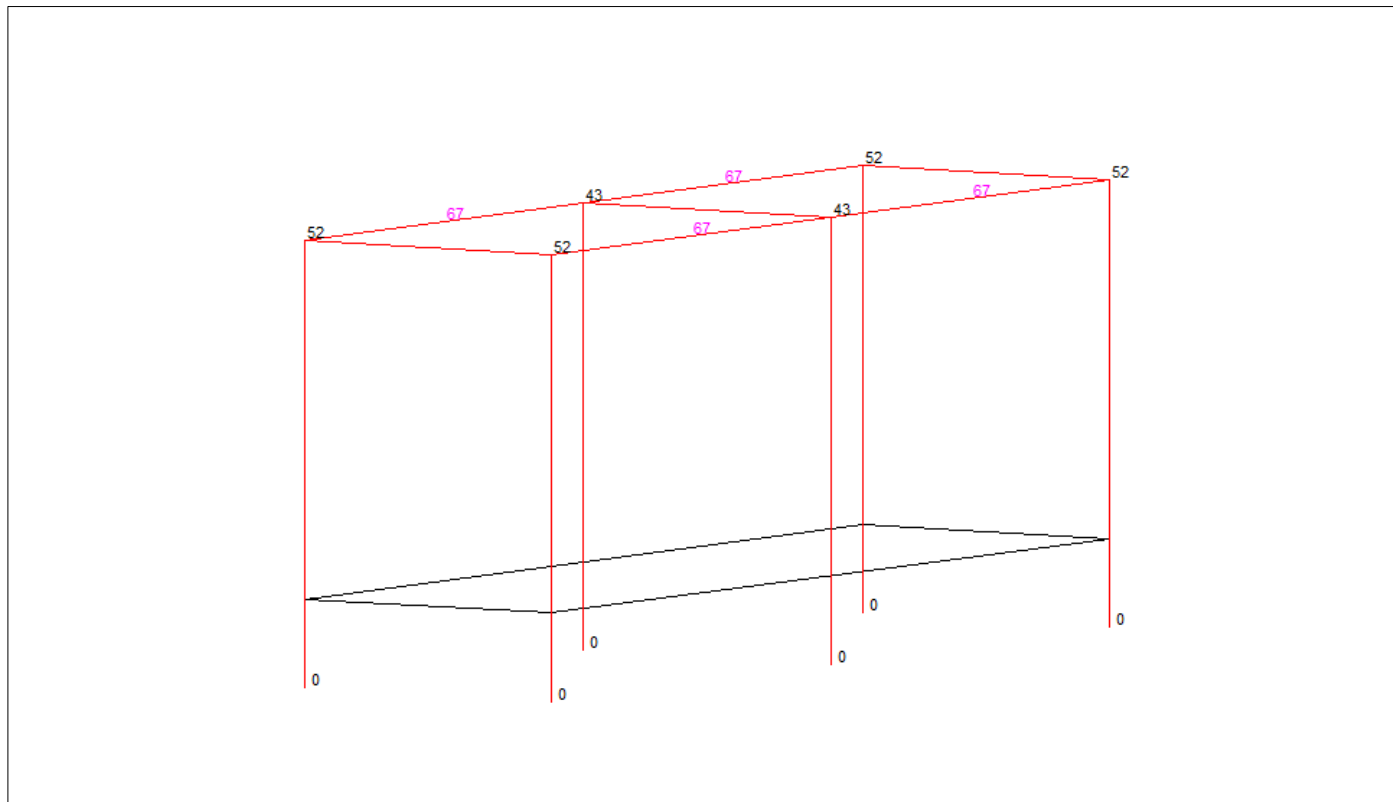

Aktualny widok: Cały obiekt (3D)

Odstęp izolacyjny w cm

Klient / zleceniodawca:

Numer klienta: 00021

Nazwisko: Powiatowy Urząd Pracy

Ulica: Michalskiego 12

Kod pocztowy: PL-44-300-Wodzisław

Dane do obliczenia:

Wybrana klasa ochrony odgromowej: IV

Prąd: 100 kA

k_m - Współczynnik materiałowy k_m : 0.5

Poziom potencjału: -3 m

Maksymalny odstęp izolacyjny: 67 cm

Projekt:

Numer projektu: 04/023

Nazwa projektu: Remont budynku PUP

Ulica: Michalskiego 12

Kod pocztowy: PL-44-300-Wodzisław